

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ сельского поселения Урожайное  
Терского муниципального района Кабардино-Балкарской  
Республики**

**2017 год**

**СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРОЖАЙНОЕ ТЕРСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  
РЕСПУБЛИКИ НА  
ПЕРИОД ДО 2029 ГОДА.**

**I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ**

**II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (в форме  
пояснительной записки на 32 листах)**

**III. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (в форме Альбома на 9 листах).**

**IV. ПРИЛОЖЕНИЯ (отдельный том на 16 листах)**

**с. Урожайное**

**2017 год**

Структура схемы теплоснабжения муниципального образования «сельское поселение Урожайное» Терского  
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Введение.....</b>  | <b>5</b>  |
| <b>I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ .....</b>   | <b>8</b>  |
| <b>Глава 1. Краткая характеристика территории .....</b>   | <b>8</b>  |
| <b>Глава 2. Характеристика системы теплоснабжения .....</b>   | <b>10</b> |
| <b>II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.....</b>   | <b>17</b> |
| <b>Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой<br/>энергии для целей теплоснабжения .....</b>                     | <b>17</b> |
| <b>Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения .....</b>   | <b>17</b> |
| <b>Часть 2. Источники тепловой энергии .....</b>  | <b>21</b> |
| <b>Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты .....</b>  | <b>23</b> |
| <b>Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.....</b>  | <b>31</b> |
| <b>Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой<br/>энергии в зонах действия источников тепловой энергии .....</b> | <b>31</b> |
| <b>Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой<br/>энергии.....</b>   | <b>33</b> |
| <b>Часть 7. Балансы теплоносителя .....</b>   | <b>36</b> |
| <b>Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом .....</b>  | <b>38</b> |
| <b>Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.....</b>  | <b>40</b> |
| <b>Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения .....</b>   | <b>41</b> |
| <b>Часть 11. Описание существующих технических и технологических проблем в системах<br/>теплоснабжения поселения.....</b>                                   | <b>43</b> |
| <b>Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения .....</b>   | <b>45</b> |
| <b>Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения .....</b>   | <b>45</b> |
| <b>Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов.....</b>   | <b>46</b> |
| <b>Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности) .....</b>  | <b>47</b> |
| <b>III. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.....</b>   | <b>48</b> |
| <b>Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в<br/>установленных границах территории поселения .....</b>    | <b>48</b> |
| <b>Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой<br/>нагрузки потребителей .....</b>                             | <b>49</b> |
| <b>Раздел 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению<br/>источников тепловой энергии .....</b>                            | <b>50</b> |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей .....</b>             | <b>51</b> |
| <b>Раздел 5. Перспективные топливные балансы .....</b>   | <b>52</b> |
| <b>Раздел 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение .....</b>  | <b>53</b> |
| <b>Раздел 7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) .....</b> | <b>54</b> |
| <b>Раздел 8. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой</b>          | <b>55</b> |
| <b>Раздел 9. Решение по бесхозяйным сетям.....</b>   | <b>56</b> |

## ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов муниципального образования сельского поселения Урожайное Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эту систему. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития села Урожайное, в первую очередь его градостроительной деятельностью, определенной Схемой территориального планирования Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

Рассмотрение проблемы началось на стадии разработки Схемы территориального планирования Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, в самом общем виде, совместно с другими вопросами поселковых инфраструктур, и носят предварительный характер.

При этом отсутствуют обоснования:

1. Необходимого расчетного часового расхода газа на 1 -ю очередь и расчетный исходя: из принимаемой для каждого дома установки отопительного газового котла для отопления жилого дома с расходом газа;

и количества газа на предприятия соцкультбыта в зависимости от количества газа в размере 20%, предусмотренного на строительство жилых домов.

2. Годового расхода тепла на 1-ю очередь и расчетный период исходя: из максимального часового расхода тепла на отопление жилого фонда, и максимального часового расхода тепла на отопление и вентиляцию на объекты соцкультбыта в размере 20% от максимального часового расхода тепла на жилой фонд.

Рассмотрение вопросов замены, модернизации, выбора основного оборудования для котельных, а так же трасс тепловых сетей в Схеме территориального планирования Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики не рассматривается.

В качестве основных предпроектного документа по развитию схемы теплоснабжения муниципального образования сельского поселения Урожайное принята Схема территориального планирования Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в части архитектурно-планировочной организации территории выполненный на основании государственного контракта от 15 сентября 2008 г. № 37.

Схема разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, оценки состояния существующего источника тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

В последние годы, наряду с системами централизованного теплоснабжения, значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного и индивидуального теплоснабжения, в основном, за счет развития систем централизованного газоснабжения с подачей газа пристроенным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счет сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения муниципального образования «сельское поселение Урожайное» Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики до 2029 года, является:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» (статья 23.Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующих всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленных

на обеспечение устойчивого и надежного снабжения тепловой энергией потребителей;

- «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении» от 22 февраля 2012 г. №154.

**Технической базой разработки схемы теплоснабжения являются:**

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;
- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР).

**Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования систем теплоснабжения принимаются согласно СНиП 23-01-99\* «Строительная климатология»:**

- расчетная температура наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92):  $-18^{\circ}\text{C}$ ;
- средняя температура отопительного периода (со средней суточной температурой наружного воздуха  $< 8^{\circ}\text{C}$ ):  $+0,6$ ;
- продолжительность отопительного периода (со средней суточной температурой наружного воздуха  $< 8^{\circ}\text{C}$ ): *168 сут.*

## I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

### ГЛАВА 1.

#### КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Образовано одним населенным пунктом - селом Урожайное.

Село находится в северной части Терского района, на правом берегу реки Терек, в 30 км к северу от районного центра Терек и в 79 км к северо-востоку от города Нальчик.

Граничит с землями населённых пунктов: Терекское на востоке, Новая Балкарья на западе и посёлком Притеречный Моздокского района на северо-востоке.

Село основано в 1865 году после Земельной реформы Кабарды, в ходе которого, аул Абаево располагавшийся недалеко от Моздока, был переселён с левого берега реки Терек на правый. В 1920 году, с окончательным установлением советской власти в Кабарде, решением ревкома Нальчикского округа, Абаево, как и все другие кабардинские поселения, было переименовано из-за присутствия в их названиях княжеских и дворянских фамилий. В результате село получило новое название — Неурожайное, из-за скудности земель села. В 1929 году после строительства и введения в эксплуатацию сети оросительных каналов, село вышло на один из лидирующих мест по сбору урожая. В результате чего, в 1934 году село было переименовано в Урожайное.

Данные по муниципальному образованию «сельское поселение Урожайное» представлены в таблице 1.1

Таблица 1.1

Данные по сельскому поселению Урожайное (2017 г.)

| Наименование населенного пункта | Площадь территории, км <sup>2</sup> | Численность населения, человек |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| СП Урожайное                    | 48                                  | 2056                           |

Схема расположения сельского поселения Урожайное представлена на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1

Схема расположения сельского поселения Урожайное



## ГЛАВА 2.

### ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Теплоснабжение - это комплекс мероприятий для выработки тепла, его транспортировки и распределения по зданиям и сооружениям с целью обеспечения теплового комфорта потребителей, находящихся в них.

В состав любой системы теплоснабжения входят три основных элемента: теплоисточник. Это может быть ТЭЦ или котельная (централизованная система теплоснабжения), либо просто котел, расположенный в отдельном здании (местная система теплоснабжения).

система трубопроводов, по которым происходит транспортировка тепловой энергии (тепловые сети).

потребители тепла (радиаторы отопления и калориферы).

Системы теплоснабжения бывают:

централизованные;

децентрализованные.

В централизованных системах теплоснабжения теплоисточником служит либо ТЭЦ, либо мощная котельная, которая поставляет нагретый теплоноситель для группы потребителей, будь то квартал, микрорайон или даже весь город. При такой системе горячая вода от теплоисточника транспортируется по магистральным тепловым сетям. От магистральных сетей горячая вода подается в центральные тепловые пункты (ЦТП) или индивидуальные (ИТП). А уже от ЦТП тепло по квартальным сетям поступает непосредственно в здания и сооружения потребителей.


В децентрализованных системах теплоснабжения теплоисточник и потребители находятся в одном здании. Например, в отдельном жилом доме находится автономная

котельная, которая нагревает воду только для удовлетворения нужд жителей данного дома в отоплении и горячей воде.

Основным недостатком централизованных систем теплоснабжения является большая протяженность тепловых сетей, а, следовательно, и громадные потери тепла при транспортировке. Именно поэтому сейчас все больше потребителей отказываются от централизованных систем в пользу местных. Все большую популярность набирают автономные котельные, которые, к тому же, намного экономичнее своих крупных аналогов.

Системы теплоснабжения классифицируют также по способу подключения системы отопления. Они подразделяются на следующие виды:

**зависимая прямоточная.** Допускается в том случае, если температура горячей воды в системе отопления равна температуре в тепловой сети. Регулирование такой системы отопления определяется регулированием наружной тепловой сети.

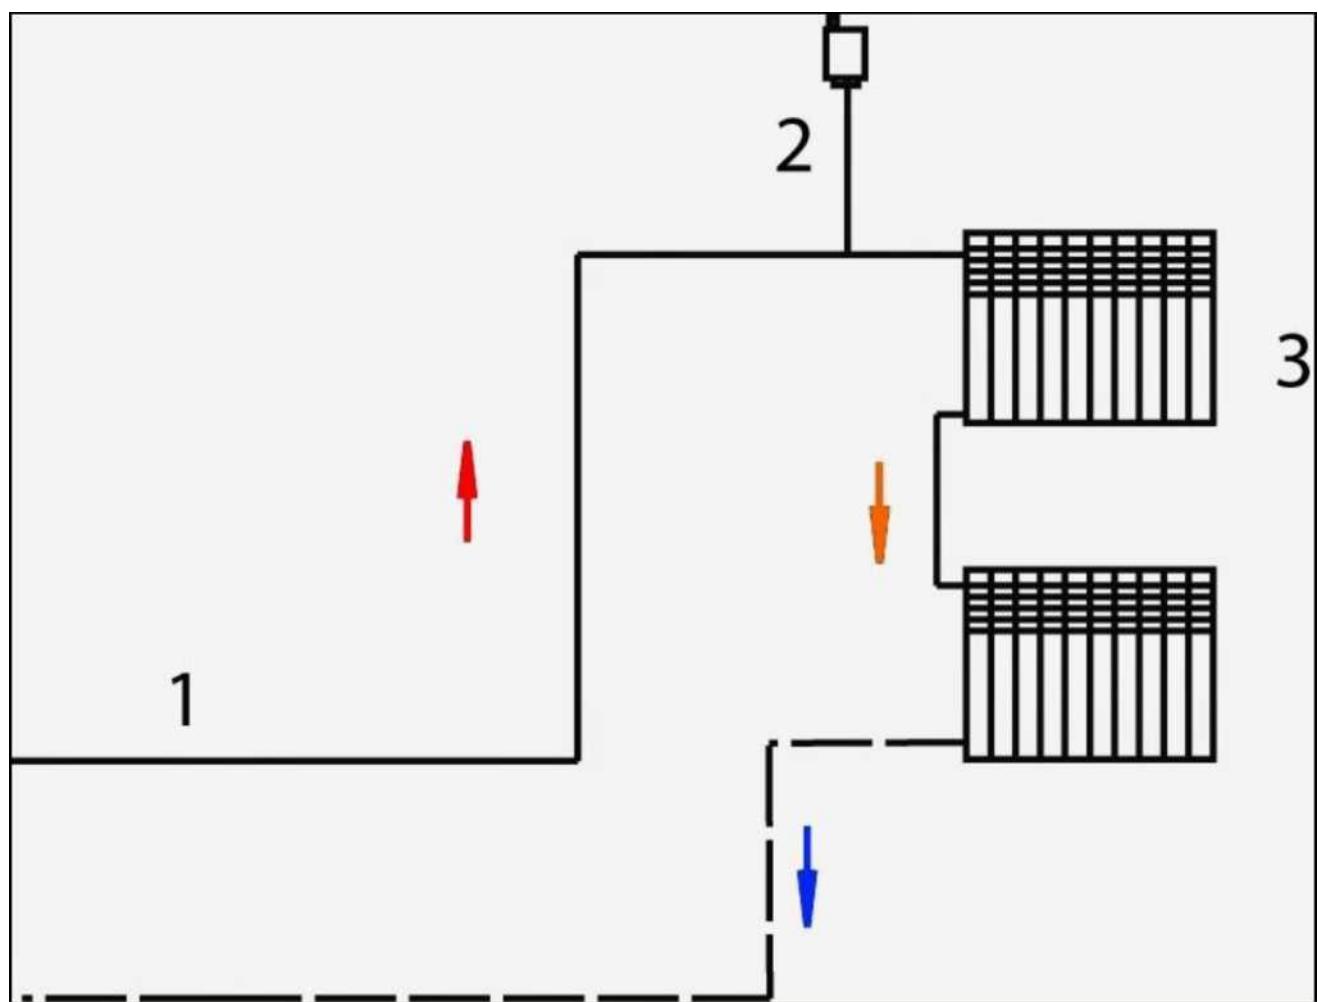


1 - стояк

2 - воздушник

3 - нагревательные приборы

**зависимая со смешением воды.** Применяется в том случае, когда температура горячей воды в системе отопления должна быть меньше, чем в тепловой сети. Требуемая температура горячей воды в системе отопления достигается путем смещивания обратной воды с горячей водой тепловой сети. Смешение осуществляется с помощью смесительного насоса, который устанавливается на перемычке между прямой и обратной линиями.

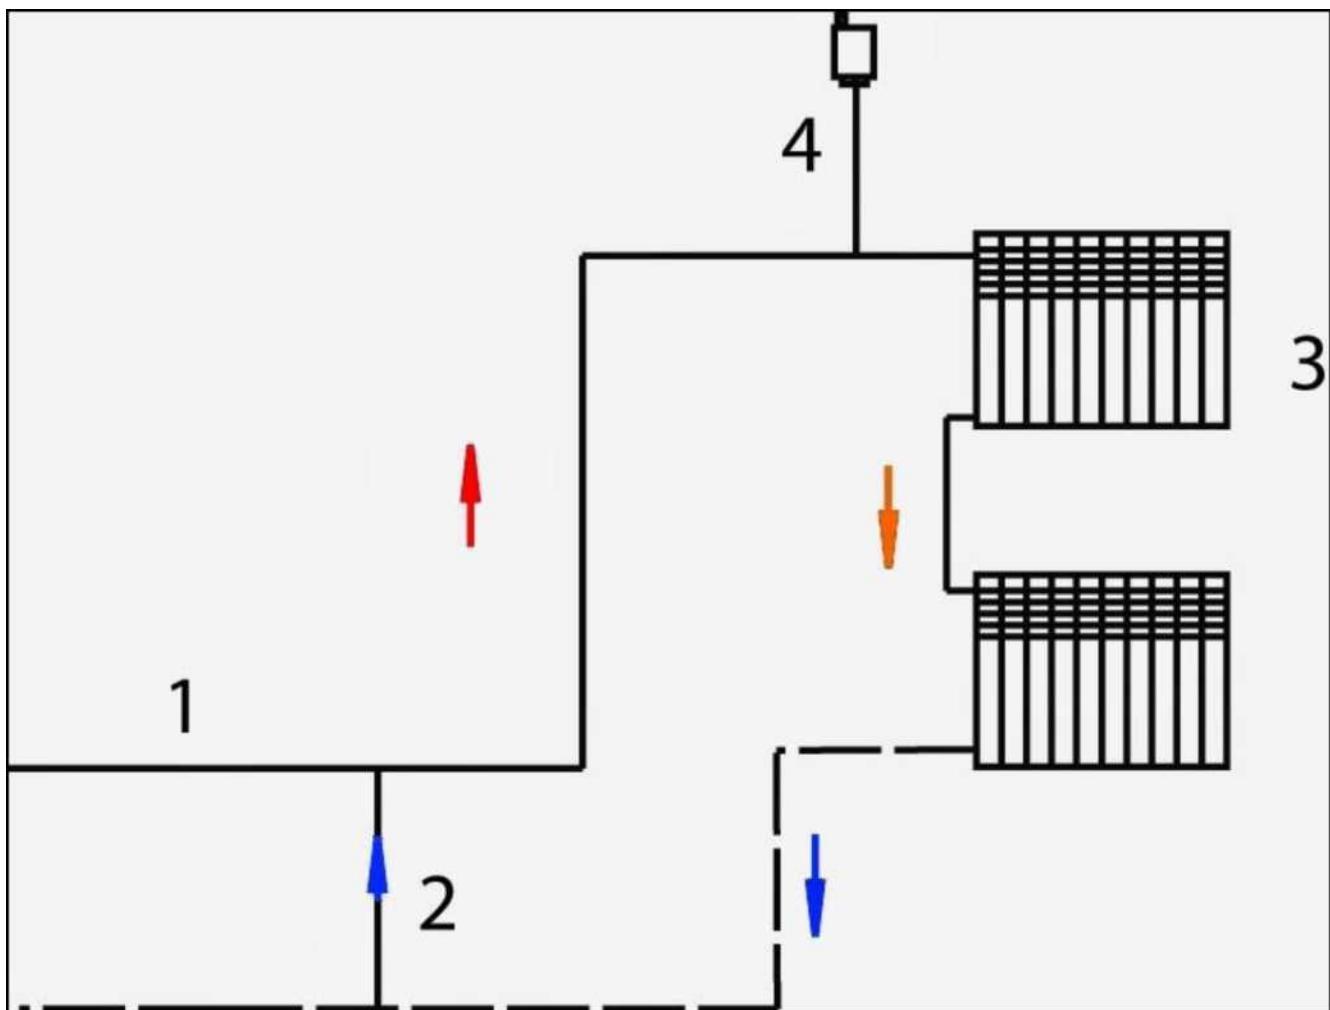


1 - подающая магистраль

2 - подмес воды из обратной магистрали

3 - нагревательные приборы

4 - воздушник

**независимая.** Отличие данной схемы в том, что в ней вместо водогрейного котла используется теплообменник, обогреваемый так называемой первичной водой из тепловой сети. Нагреваемый теплоноситель циркулирует по маршруту «теплообменник-нагревательные приборы-теплообменник», греющая вода же после прохождения через теплообменник охлаждается и уходит в обратный трубопровод наружных тепловых сетей

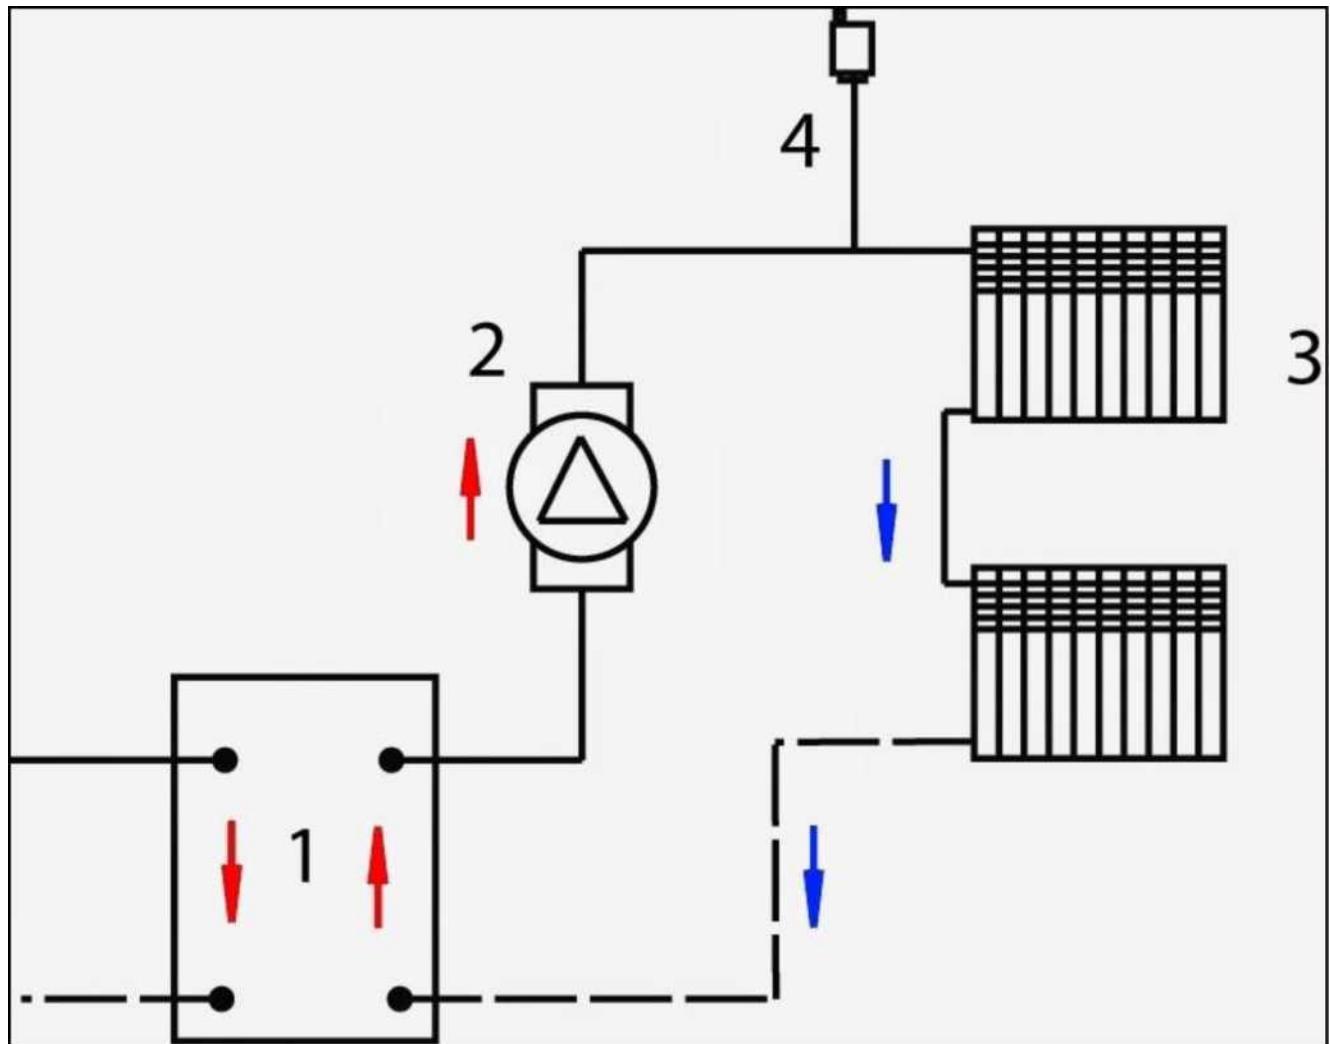

1 - теплообменник в ЦТП


2 - циркуляционный насос

3 - нагревательные приборы

4 - воздушник

Так как среди потребителей сейчас идет все больший отказ от больших мощностей и централизованного теплоснабжения, то нужно рассмотреть и случай с индивидуальной котельной. В индивидуальной отопительной котельной для одного здания вода с помощью насоса циркулирует по контуру, который состоит из

водогрейного котла, трубопроводов прямой сетевой воды, нагревательных приборов и трубопроводов обратной воды. В схему включается расширительный бак, который служит для поддержки в системе определенного статического давления, для компенсации объема воды при изменении температуры, а также и для удаления воздуха из системы.

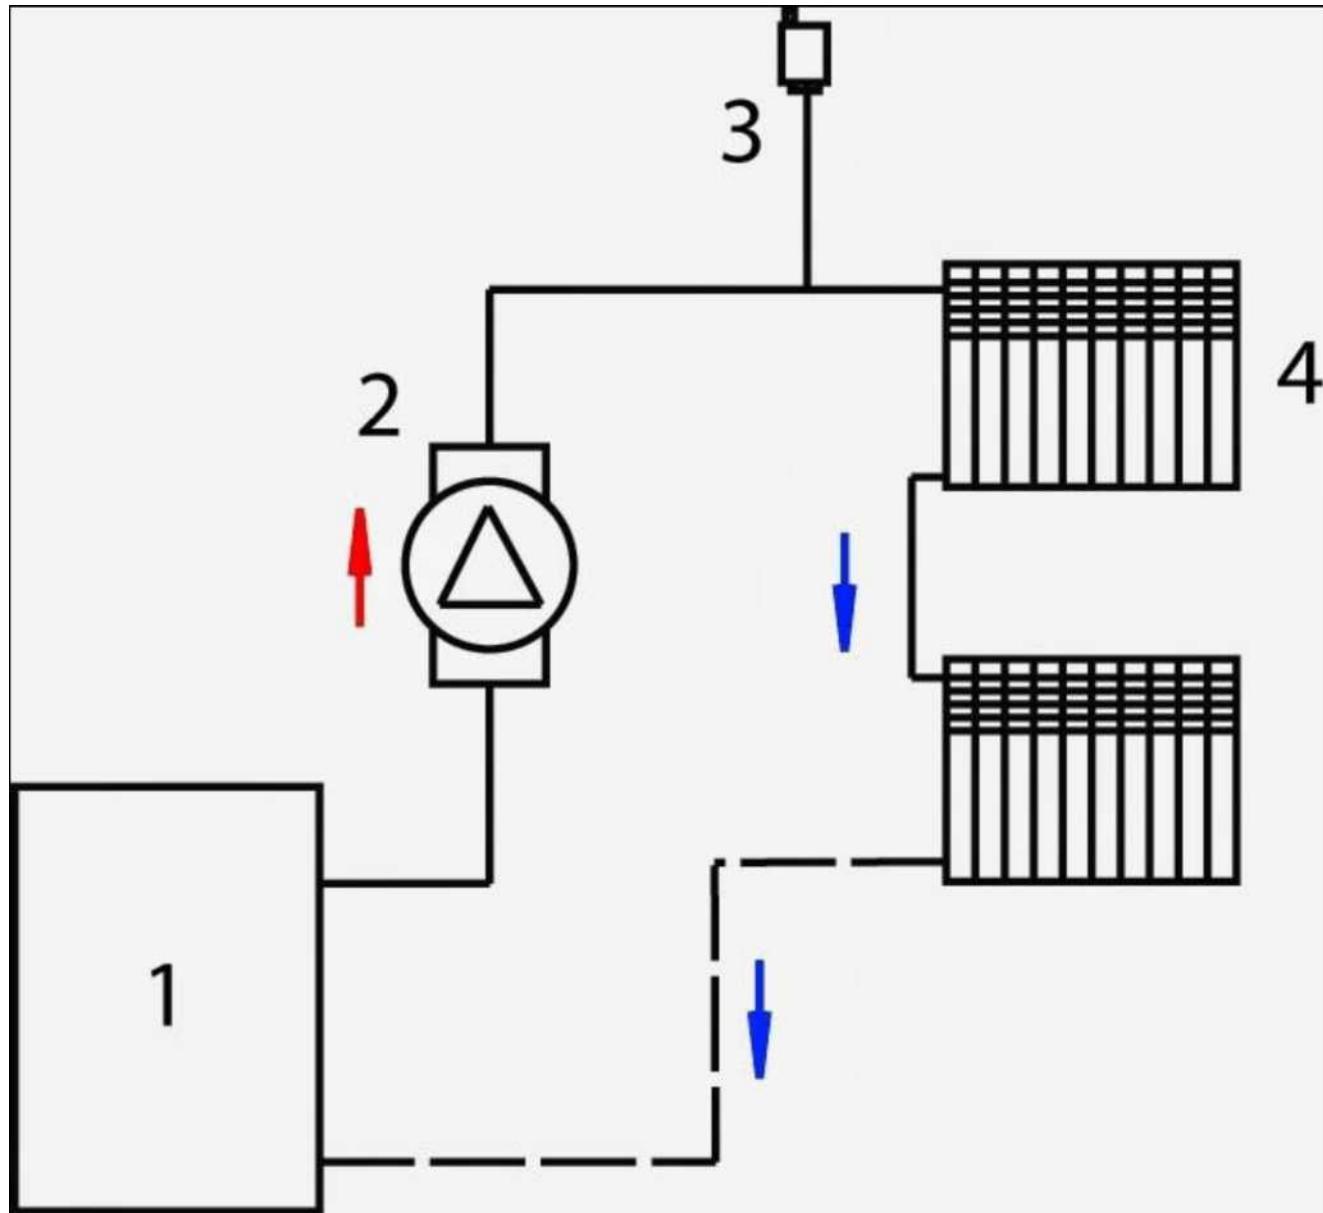

1 - водогрейный котел

2 - циркуляционный насос

3 - расширительный бак

4 - нагревательные приборы

Системы теплоснабжения также классифицируют и по способу присоединения системы горячего водоснабжения. Они подразделяются на два вида:

закрыты;

открыты.

В сельском поселении Урожайное теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами - индивидуальными и централизованным источниками тепла.

В настоящее время по состоянию окончания отопительного сезона 2013-2014 г.г. централизованное теплоснабжение представлено 1 (одной) котельными:

Котельная Больница СП Урожайное, улица Ленина, 36 (балансодержатель ОАО «Теплосервис», эксплуатируется МУП «Теректеплосбыт»).

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

## 11. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

### К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

#### ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

##### ЧАСТЬ 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

**Теплоснабжающее и обслуживающее предприятие МУП «Теректеплосбыт» было организовано во 2 квартале 2012 года. Предыдущая организация является банкротом. По этой причине разработчику схемы теплоснабжения не предоставлена информация о более ранних годах. Все расчеты будут проводиться с использованием данных с 2012 по 2014 гг.**

Система централизованного теплоснабжения (СЦТ), как известно, представляет собой комплекс различных сооружений, установок и устройств, технологически связанных между собой общим процессом производства, транспорта, распределения и потребления тепловой энергии. В общем случае СЦТ состоит из следующих частей:

- источник или источники для выработки тепловой энергии (ТЭЦ, АТЭЦ, котельные, малые когенерационные или тригенерационные установки);
- транзитные магистрали и магистральные тепловые сети с насосными (реже дроссельными) и отсекающими подстанциями для транспортировки тепловой энергии от генерирующих мощностей до крупных жилых массивов, административно-общественных центров, промышленных комплексов и др.;
- распределительные тепловые сети с районными тепловыми пунктами (РТП), центральными тепловыми пунктами (ЦТП) для распределения и подачи теплоты до потребителей;
- теплопотребляющие системы с индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП) и внутридомовыми инженерными системами (отопление, горячее

водоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха), теплораспределяющие установки промышленных предприятий для удовлетворения нужд потребителей в подаваемой энергии.

Режим работы СЦТ диктуется условием функционирования объектов теплопотребления: переменными потерями теплоты в окружающую среду зданий и сооружений, режимами потребления горячей воды населением, условиями работы технологического оборудования и др.

Система состоит из большого числа взаимозависимых последовательно и параллельно включенных элементов, обладающих различными статическими и динамическими характеристиками: установки для генерации энергии (котлы, турбины и пр.), наружные тепловые сети и внутридомовые коммуникации, оборудование тепловых пунктов, отопительные приборы в помещениях и др. Необходимо иметь в виду, что в отличие от других водопроводных систем (водоснабжение, газоснабжение и теплоснабжение) режим функционирования тепловых сетей характеризуется двумя различными по своей природе параметрами.

Количество отпускаемой тепловой энергии определяется температурой теплоносителя и перепадом давлений, а следовательно, расходом воды в тепловой сети. При этом динамические характеристики по трактам: тракту передачи давления (изменения расхода) и тракту передачи температуры - резко отличаются друг от друга.

Помимо внутренних взаимосвязей между элементами СЦТ существуют внешние функциональные связи с другими системами инженерного обеспечения городов и промышленных комплексов: системы топливоснабжения, электроснабжения и водоснабжения.

Анализ существующей технологической структуры построения систем централизованного теплоснабжения, схем тепловых сетей, принципиальных схем абонентских вводов и абонентских систем отопления, конструкций применяемого технологического оборудования показывают, что они не в полной мере отвечают современным требованиям, предъявляемым к объектам автоматизированного управления.

В крупных системах теплоснабжения многочисленные абонентские установки присоединяются к магистральным тепловым сетям, как правило, без промежуточных узлов управления. В результате система оказывается недостаточно маневренной, остается негибкой, по сетям приходится пропускать излишнее количество воды, ориентируясь на абонентов с наихудшими условиями. Тепловые сети городов проектировались из соображения экономии средств, как правило, тупиковыми. Резервные связи между участками тепловых сетей, позволяющие организовать теплоснабжение части потребителей при повреждении (выводе из работы) участка, отсутствовали. Не предусматривалась в ряде случаев возможность работы тепловых сетей от нескольких источников, объединяющих общие тепловые сети.

Недостаток применяемого метода распределения тепловой энергии по многочисленным тепловым пунктам особенно проявляется в периоды резких похолоданий, когда потребители не получают ее необходимого количества из-за того, что температура воды, подаваемой от теплоисточника, оказывается значительно ниже требуемой по графику регулирования.

Подвальные помещения жилых зданий, отведенные для размещения тепловых пунктов, мало пригодны для монтажа и нормальных условий функционирования систем местного автоматического регулирования.

Для индивидуального автоматического регулирования теплоотдачи отопительных приборов не являются оптимальными вертикальные однотрубные системы водяного отопления, наиболее распространенные в массовом жилом строительстве. Из-за высокой остаточной теплоотдачи отопительных приборов (при закрытии регулирующего органа), существенного взаимного влияния приборов при работе регуляторов и других факторов возможности эффективного индивидуального регулирования в этих системах оказываются весьма низкими.

В настоящее время централизованное теплоснабжение потребителей сельского поселения осуществляется от 1 (одной) котельных:

Котельная Больница (балансодержатель ОАО "Теплосервис", эксплуатацию осуществляет МУП "Теректеплосбыт"), установленная мощность 1256 киловатт, температурный график - 95-35°C, система теплоснабжения - двухтрубная, закрытая).

Все котельные относится:

- по назначению к отопительным (для обеспечения теплом систем отопления);
- по размещению к отдельно стоящим;
- по надежности отпуска тепла потребителям к первой категории котельных (потребители, нарушение теплоснабжения которых связано с опасностью для жизни людей или со значительным ущербом народному хозяйству (повреждение технологического оборудования, массовый брак продукции)).

Обобщенную характеристику системы теплоснабжения Сельского поселения Интернациональное смотрите в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Обобщенная характеристика системы теплоснабжения сельского

поселения Урожайное

| №<br>п/п                  | Система<br>теплоснабжения | Длина<br>трубопроводов<br>теплосети<br>(двухтрубная),<br>м. | Материальная<br>характеристика<br>трубопроводов<br>теплосети (в<br>двухтрубном | Подключенная<br>нагрузка<br>(фактическая на<br>2014 г.), Гкал/ч. |
|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| <b>Котельная Больница</b> |                           |   |  |  |
| 1                         | Отопление                 | 430   | 46.960   | 0,547  |
| 2                         | ГВС                       |   | нагрузка и сети отсутствуют  |  |
| <b>Итого:</b>             |                           | <b>430</b>  | <b>46.960</b>  | <b>0,547</b>   |

Справочно: Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину (п. 1.7 ст. 1 Методические указания по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «тепловые потери» СО 153-34.20.523(3)- 2003).

а) Зона действия отопительной котельной

Котельная Больница находится по адресу: СП Урожайное, ул. Ленина 36, с установленной мощностью 1256 киловатт и отапливает следующие объекты:

- Больница
- Аптека
- МКОУ СОШ

- Администрация села(в здании ДК)
- Учительский 8 кв. ж/д

б) Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения

В селе, всю территорию кроме объектов Школа, Больница, Администрация и 1 многоквартирный жилой дом, охватывает индивидуальное теплоснабжение, которое распространяется не только на частный сектор, но и на социально-значимые объекты. Основным видом топлива служит природный газ.

Вся территория охвачена индивидуальными источниками тепла. Основным топливом служит природный газ.

## ЧАСТЬ 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Описание источника тепловой энергии сельского поселения Урожайное представлено в таблице 2.2.

Таблица 2.2

### Описание котельных сельского поселения Урожайное

| №                         | Показатели  | Значения   |
|---------------------------|---|--|
| <b>Котельная Больница</b> |   |  |
| 1                         | Структура основного оборудования  | <p><b>Котлы:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PREKCAL (3шт.) КПД = 85%</li> </ul> <p><b>Насосы:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• К 80-65-160 сетевой (1шт.) <ul style="list-style-type: none"> <li>• К 20-30 сетевой (1шт.) резервный</li> </ul> </li> <li>• K8/18 подпиточный (1 шт.)</li> <li>• K8/18 подпиточный (1 шт.) резервный</li> </ul> <p><b>Водоподготовка:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Комплексонат Вентиляторы:</li> <li>• Lambargini (3 шт)</li> </ul> <p><b>Приборы учета:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• СГ-16-200 (учет природного газа)</li> <li>• ЦЭ 6803-В (учет эл. энергии)</li> <li>• ОСВ-32 (учет холодной воды)</li> </ul> |
| 2                         | Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной | <p><b>Установленная тепловая мощность:</b><br/>1256 квт.</p> <p><b>Производство тепловой энергии:</b></p>  |

|    |   |  |
|----|---|--|
|    | установки   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1201,806609Гкал/год (согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2012 год);</li> <li>• 1314,401594Гкал/год (согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2013 год);</li> <li>• 1314,401594Гкал/год (согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2014 год)</li> </ul>                          |
| 3  | Ограничение тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности   | <p><b>Располагаемая тепловая мощность:</b><br/><b>1256 квт.</b></p> <p><b>Установленная тепловая нагрузка:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (фактическая - отопление на 2012 г.) 0,314938839Гкал/час,</li> <li>• (фактическая - отопление на 2013 г.) 0,344444862Г кал/час,</li> <li>• (фактическая - отопления на 2014 г.) 0,344444862Гкал/час .</li> </ul> |
| 4  | Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто  | <p>Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной:</p> <p>20 Гкал/год (согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2014 г),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Тепловая мощность нетто 0,7 Г кал/час</li> </ul>   |
| 5  | Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса) | В 2008 году были изготовлены и введены в эксплуатацию котлы марки PREKCAL в количестве 3 (трех) шт.  |
| 6  | Схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)                       | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует.   |
| 7  | Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя   | Способ регулирования отпуска тепловой энергии скачественный по температурному графику 95/35 С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям.   |
| 8  | Среднегодовая загрузка оборудования   | Среднегодовая загрузка оборудования, рассчитанная, как отношение фактической среднегодовой выработки тепловой энергии к максимально возможной, составляет 31%.   |
| 9  | Способы учета тепла, отпущеного в тепловые сети   | Способ учета тепловой энергии - приборный  |
| 10 | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии  | Средняя частота отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии - 0 отказ (ов) в месяц.  |
| 11 | Предписание надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии   | Предписание надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.   |

## ЧАСТЬ 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ И ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ

Наибольшее применение для устройства инженерных сетей получили стальные трубы, выпускаемые промышленностью для резьбовых и безрезьбовых соединений, бесшовные (цельнотянутые) и со швом (сварные). Стальные водагазопроводные трубы изготавливают по ГОСТ 3262-75 условным проходом от 10 до 150 мм. Трубы выпускают оцинкованные и не оцинкованные (черные). Слой цинка на поверхности оцинкованных труб предохраняет их от коррозии при химическом или электрохимическом воздействии. Для соединения стальных труб, имеющих трубную (газовую) резьбу, применяют прямые или переходные соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна и стали. Для устройства разъемного соединения стальных труб используют фланец, муфту или сгон, состоящий из муфты и контргайки, навернутой со стороны длинной резьбы. К недостаткам стальных труб относятся высокая материалоемкость и трудоемкость монтажа.

**Чугунные водопроводные раструбные трубы** применяют для устройства вводов (на давление до 1 МПа) и участков сети, прокладываемых в земле. Длина чугунных труб может составлять от 2 до 6 м. Кольцевые раструбные щели в стыковых соединениях чугунных труб диаметром до 300 мм заделывают с помощью резиновых манжет.

Для внутренних сетей водопровода используют пластмассовые напорные трубы из полиэтилена низкой и высокой плотности, диаметром от 12 до 160 мм на рабочее давление до 1 МПа в бухтах, на катушках либо в отрезках длиной до 12 м, а также трубы напорные из не пластифицированного поливинилхлорида диаметром от 10 до 160 мм с номинальным давлением 1,6 МПа с раструбом под kleевое соединение, под эластичное уплотнительное кольцо и без раструба, в отрезках до 6 м (12 м) и полипропилена. Срок службы труб при температуре 20°C - 50 лет. Максимальная рабочая температура постоянная до 60°C, кратковременная до 80°C. Наряду с положительными свойствами: коррозионной стойкостью, относительной гладкостью внутренней поверхности пластмассовые трубы имеют ряд недостатков: сравнительно большую хрупкость и значительный коэффициент температурного линейного расширения.

Соединение полиэтиленовых и полипропиленовых труб между собой и с фасонными частями выполняют преимущественно методом контактной сварки встык или с помощью соединительных деталей с закладными нагревателями (элещрофузионными фитингами). Возможно механическое соединение с помощью компрессионных фитингов. Растворные трубы из поливинилхлорида соединяют с помощью зазорозаполняющего клея на основе тетрагидрофурана (типа "Tangit") или с помощью эластичных уплотнительных колец.

Пластмассовые трубы легко обрабатываются и монтируются, но ввиду своей гибкости они требуют большего числа креплений на единицу длины и больше подходят для скрытого монтажа. Полипропиленовые трубы на морозе становятся хрупкими, их монтаж необходимо вести при температуре выше 5°C.

Наряду с пластмассовыми трубами все чаще используют металлополимерные трубы, которые обладают теми же достоинствами и недостатками, что и пластмассовые.

Появление пластмассовых и металлополимерных труб позволило перейти от последовательной схемы присоединения приборов к стояку к параллельной с использованием авторажных коллекторов. При этой схеме значительно снижается влияние одновременного включения водоразборной арматуры у расположенных рядом приборов на расход воды каждого прибора.

**Медные трубы** находят все большее применение при индивидуальном коттеджном строительстве. Эти трубы объединяют все достоинства металлических и пластмассовых труб, но обладают большим сроком эксплуатации.

Трубы из нержавеющей стали также начали использовать для систем внутреннего водопровода после появления принципиально новых методов соединения труб и разнообразных фасонных частей.

В настоящее время для систем отопления и водоснабжения максимально частенько используются металлопластиковые, полипропиленовые и полиэтиленовые трубы. Соединительные элементы для таких труб выполняются из пластика, латуни или бронзы. Системы этих труб и фитингов надежны, долговечны, имеют отличные гидравлические, температурные и гигиенические характеристики, идеально подходят для выполнения любых задач отопления и водоснабжения квартир, офисов и

коттеджей. Многолетний опыт использования таких систем труб в Европе и странах СНГ не оставляет сомнений в их надежности.

Современный рынок теплотехнического оборудования представлен многочисленными производителями и предоставляет широкий выбор труб и комплектующих для отопления и водоснабжения. Такие торговые марки, как Valtec, Pexal, Giacomini (Италия), KAN (Польша), REHAU (Германия) означают целый комплекс высококачественного оборудования, включающий не только трубы и фитинги, но и широкий ассортимент дополнительных приборов и устройств для отопления и водоснабжения. С их помощью можно создать современные системы отопления и водоснабжения любой сложности, высокой комфортности и надежности.

Современные полимерные трубы имеют ряд преимуществ перед устаревшими стальными трубами, используемыми для отопления и водоснабжения. К основным таким преимуществам относятся следующие:

- Использование меньших диаметров. Полимерные трубы имеют довольно таки гладкую внутреннюю поверхность и малые гидравлические потери, что, в свою очередь, даёт отличную возможность использовать трубы меньшего диаметра, чем стальных при одинаковой пропускной способности. Использование труб меньшего диаметра позволяет сделать монтаж систем более компактным и экономичным.
- Хорошая пропускная способность в течение всего периода эксплуатации. Полимерные трубы имеют высокую стойкость к отложениям каких-либо солей, полностью отсутствует коррозия. Стальные трубы за несколько лет эксплуатации сильно застают ржавчиной и солями, при этом их пропускная способность резко уменьшается. Ухудшается при этом и качество воды, проходящей через такие трубы.
- Современные полимерные трубы отвечают самым высоким требованиям по экологии.
- Простота и экономичность монтажа. Монтаж полимерных труб благодаря их малому весу и эластичности, а также простой технологии соединений значительно проще, чем стальных, для монтажа которых, как правило,

требуются квалифицированный сварщик. С помощью полимерных труб легче выполнить компактные узлы и скрытую разводку труб.

Для сравнения приведены некоторые эксплуатационные характеристики труб из различных материалов в таблице 2.4

Таблица 2.4

## Эксплуатационные характеристики труб

| Материал труб      | Коэффициент линейного расширения, $\text{мм}/\text{м}^* \text{град.}$ | Шероховатость, мм | Потери давления, гПа/м | Рабочая температура, $^{\circ}\text{C}$ |
|--------------------|---|-------------------|------------------------|---|
| Стальные новые     | 0,012   | 0,07              | 3                      | -                                       |
| Стальные неновые   | 0,012   | 0,5               | 5                      | -                                       |
| Металлопластиковые | 0,025 - 0,03  | 0,004             | 1,5                    | 95                                      |
| Полиэтиленовые     | 0,15 - 0,17   | 0,007             | 1,8                    | 90                                      |
| Полипропиленовые   | 0,15 - 0,17   | 0,01              | 2                      | 70                                      |

Описание тепловых сетей источников теплоснабжения сельского поселения Урожайное представлено в таблице 2.5.

Таблица 2.5

## Описание тепловой сети котельной сельского поселения Урожайное

| №   | Показатели   | Описание, значения  |
|---|--|---|
| <b>Котельная Больница ОАО «Теплосервис»</b> |  |   |
| 1   | Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если такие имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект                      | Для системы теплоснабжения от котельной Больница (ОАО «Теплосервис») принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 75/65 $^{\circ}\text{C}$ при расчетной температуре наружного воздуха - 10 $^{\circ}\text{C}$ . |
| 2   | Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии   | Схема тепловых сетей представлена на рисунке 2.2  |
| 3   | Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их | Тепловая сеть водяная двух трубная; Материал трубопроводов - сталь;<br>Тип изоляции - минеральная вата, стекловата;<br>Способ прокладки подземная;<br>Тип прокладки - закрытая;<br>Начало эксплуатации - 1971 год.<br>Основные параметры тепловых сетей (в                                    |

**материальной характеристики подключенной тепловой нагрузки**

и двухтрубном исполнении):

|                             |        |        |
|-----------------------------|--------|--------|
| Общая протяженность сети    | м      | 430    |
| Материальная характеристика | 2      | 46.960 |
| Подключенная нагрузка       | Гкал/ч | 0,547  |

4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

5 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки:


4 шт.

Регулирование отпуска теплоты рекомендуется осуществлять качественно по расчетному температурному графику 95/70 С по следующим причинам:

- присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственно без смешения и без регуляторов расхода на вводах;
- наличие только отопительной нагрузки.

Отопительный график строится по значениям температуры, полученным по формулам (для водяных систем отопления и зависимой схемы присоединения):

Расчетный температурный график тепловых сетей

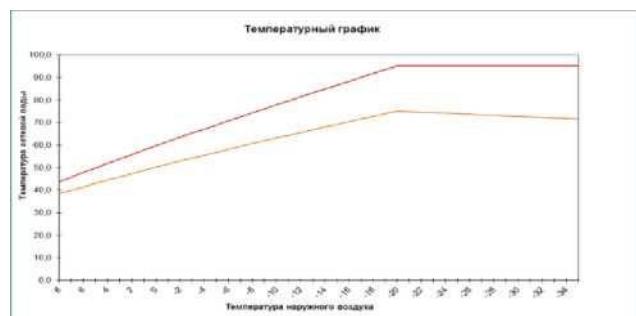

Исходные данные, таблицы, графики находятся в Приложении 2

Сведения по фактическим температурным режимам отпуска тепла не представлены. Оценка данного режима не представляется возможным.

6 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

7 Статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует.

8 Статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности

По статистике эксплуатирующей организации аварий, инциденты отсутствуют.

9 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования

Для контроля за состоянием надземных трубопроводов тепловых сетей, теплоизоляционных и строительных конструкций периодически производятся осмотры.

Плановые осмотры проводятся по ежегодно составляемому плану, утвержденному ответственным лицом за исправное состояние


|    |  |  |
|----|--|--|
|    |  | и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей  |
| 10 | Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедурам летних ремонтов с параметрами методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей | Испытания на прочность и плотность для выявления дефектов на тепловых сетях проводятся не позже, чем через две недели после окончания отопительного сезона по утвержденной главным инженером программе. Результаты испытаний на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь в тепловых сетях которые должны проводится 1 раз в 5 лет представлены не были. |
| 11 | Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущененной тепловой энергии (мощности) и теплоносителя   | Норматив технологических потерь тепловой энергии в тепловых сетях по данным теплоснабжающей организации составляет 0 Гкал/год. Это говорит о том, что теплоснабжающая организация не рассчитывает данные нормативы в связи с не проведением работ по данному регламенту.   |
| 12 | Оценку тепловых потерь в тепловых сетях за 2014 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии  | На основании сведений полученных от ресурсоснабжающей организации потери тепловой энергии на передачу по сетям теплоснабжающей организации составили:<br>8 Гкал/год (согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2014 год), что составляет 12 % от общей отпущенной тепловой энергии.   |
| 13 | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения  | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.   |
| 14 | Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии               | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное, зависимое, без смешения, по спараллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температураный график 95/75 С):<br>нагрузки на горячее водоснабжение нет, имеется только отопительная нагрузка.   |
| 15 | Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя                                  | Коммерческий приборный учет тепловой энергии на источнике тепловой энергии не имеется.<br>Учет тепловой энергии отпущенной из тепловых сетей потребителям категорий бюджетных ведется приборным способом.  |
| 16 | Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления  | Сведения отсутствуют   |
| 17 | Перечень выявленных безхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организаций, уполномоченной на их эксплуатацию   | В соответствии с действующим законодательством регламентирующим сферу теплоснабжения произведена инвентаризация объектов и линейных сетей коммунальной инфр. не выявлены.  |

Тепловая сеть состоит из магистральной части, распределительной части, ответвлений от магистральных и распределительных тепловых сетей к отдельным зданиям и сооружениям.

Потребители присоединенные к тепловой системе котельной Больница непосредственно и относятся ко второй категории - потребители, с допускаемым снижением температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий до 120С на период ликвидации аварии, но не более 54 ч.

Схема тепловых сетей котельной Больница представлена на рисунке 2. 1

Схема сетей котельной Больница

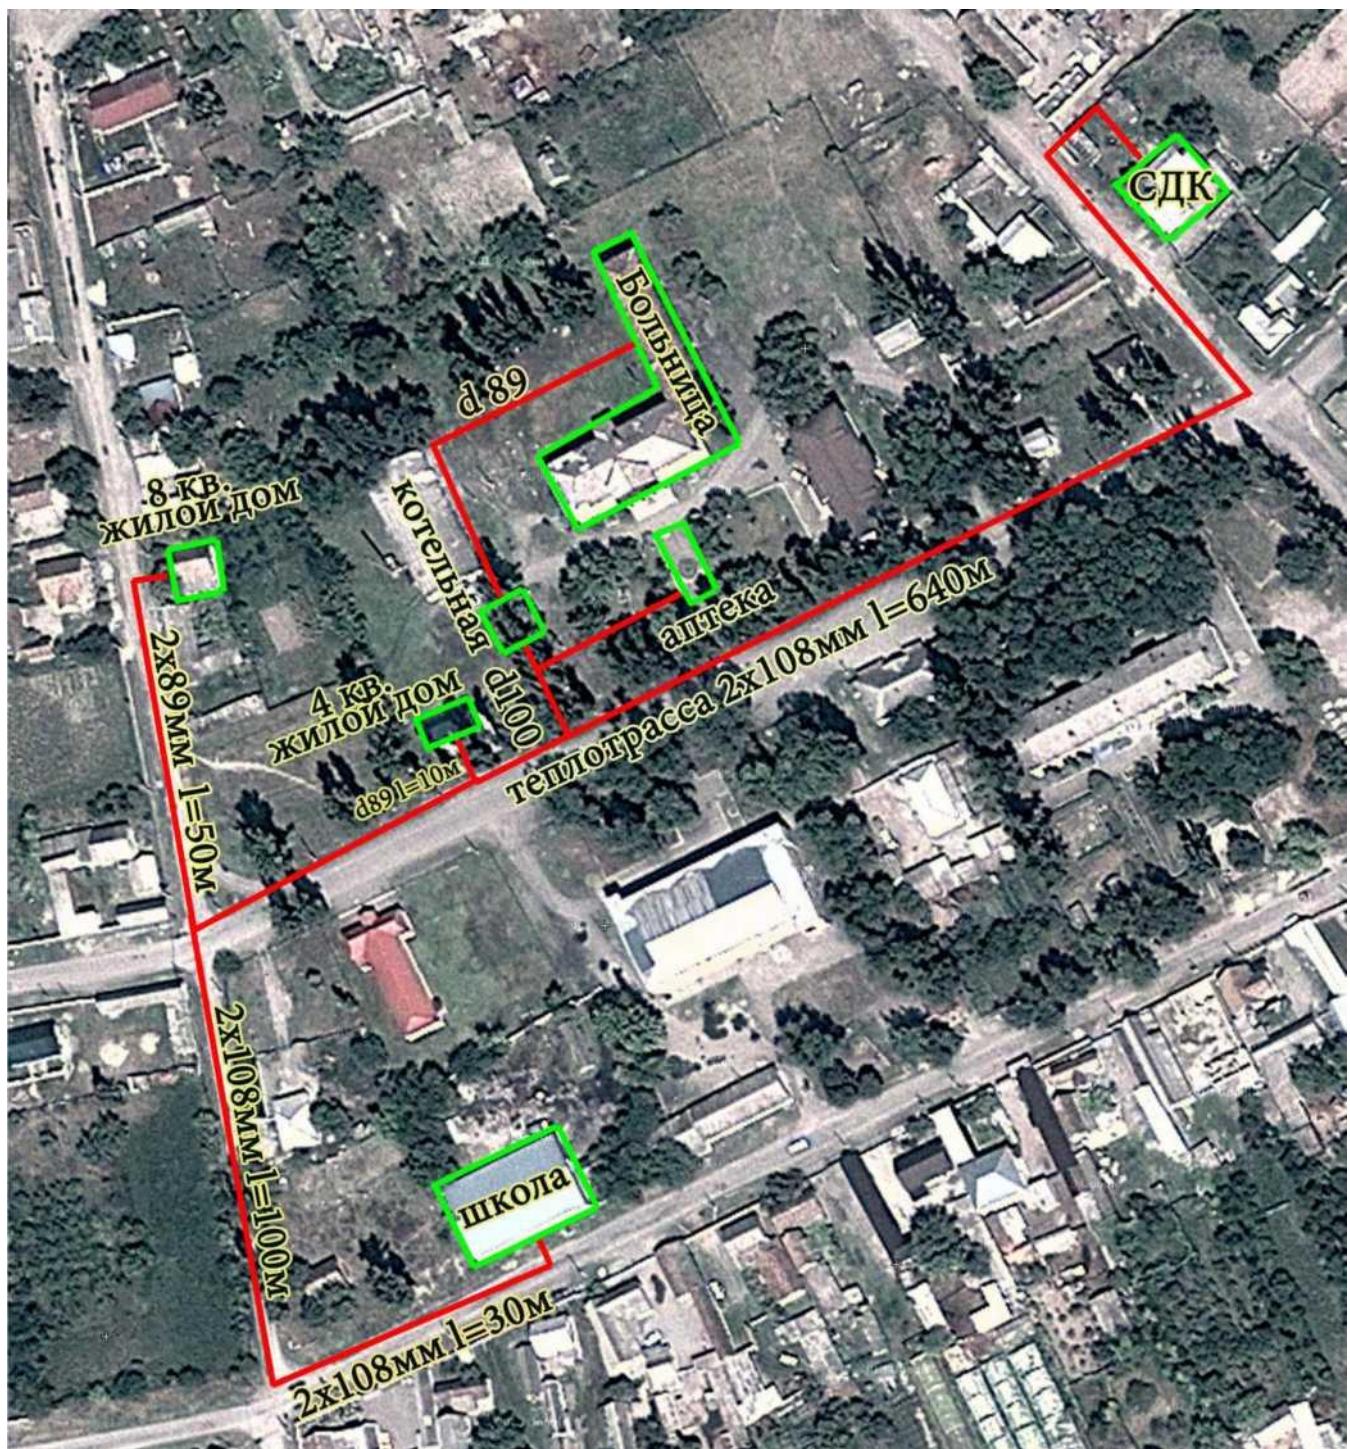

#### ЧАСТЬ 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

На территории сельского поселения Урожайное действует 1 (один) источник централизованного теплоснабжения. Описание зоны действия источника теплоснабжения с перечнем подключаемых объектов приведено в таблице 2.2

Таблица 2.2

Зона действия источников теплоснабжения сельского поселения Урожайное

| <b>Теплоснабжающая организация</b> | <b>Вид источника теплоснабжения</b>            | <b>Зоны действия источников теплоснабжения</b>  |
|------------------------------------|--|---|
| ОАО «Теплосервис»                  | <b>Отопительная<br/>котельная<br/>Больница</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Администрация села (в здании ДК)</li> <li>• Больница</li> <li>• Аптека</li> <li>• МКОУ СОШ</li> <li>• Учительский 8 кв. ж/д</li> </ul> |

#### ЧАСТЬ 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

#### ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ

#### ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, договорах на поддержание резервной мощности, в долгосрочных договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды.

Результаты расчета тепловых нагрузок по источникам тепловой энергии сведены в таблице 2.3.


Структура полезного отпуска тепловой энергии по котельным сельского поселения Урожайное (фактическая 2017 года)

| Котельная | Подключенная нагрузка (фактическая на 2017 г.), Гкал/ч |              |            |          |            |
|-----------|--|--------------|------------|----------|------------|
|           | Всего  | Отопление    | Вентиляция | ГВС      | Технология |
| Больница  | <b>0,547</b>   | <b>0,547</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   |
| Всего:    | <b>0,547</b>   | <b>0,547</b> | -          | -        | -          |


Распределение тепловых нагрузок по котельным СП Урожайное представлено на рисунке 2.3. Структура полезного отпуска по группам потребителей по системе централизованного теплоснабжения представлена на рисунке 2.4.

Рисунок 2.4

Распределение тепловых нагрузок

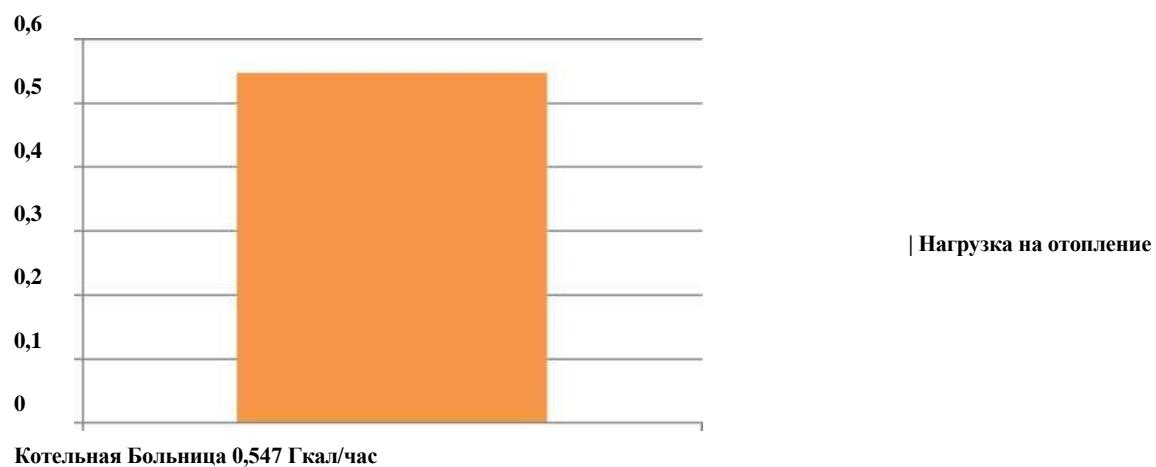

Структура полезного отпуска по группам потребителей по системе теплоснабжения от котельных сельского поселения Урожайное

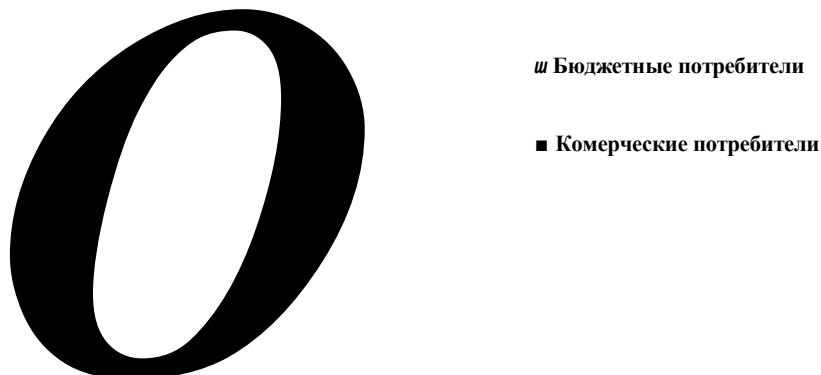

**ЧАСТЬ 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ  
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ**

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки, включающие все расчетные элементы территориального деления поселения, представлены в таблицах 2.4. и 2.5.

Баланс тепловой мощности котельной Больница представлена на рисунке 2.6.

Таблица 2.4

Баланс тепловой мощности котельной Больница

| Период                                  | *<br>5<br>в<br>о<br>м | Ч/<br>а/п<br>н/а<br>н Гк 2 | Располагаемая мощность,<br>Гкал/ч | Тепловая мощность нетто,<br>Гкал/ч | Подключенная нагрузка,<br>Гкал/ч | Потери в тепловых сетях,<br>Гкал/год | Резерв (дефицит) мощности (с<br>учетом потерь тепловой<br>энергии и собственных нужд),<br>Гкал/ч | Загрузка котельной, % от<br>располагаемой мощности | Отпуск тепловой энергии в<br>сеть, Гкал/час | Потери теплоносителя, % от<br>отпущенной тепловой энергии |
|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|---|
| 2015 год                                | 1,079                 | 1,079                      | 46.960                            | 0,547                              | 168                              | 0,532                                | 29,1   | 0,314  | 12  |   |
| 2016 год                                | 1,079                 | 1,079                      | 46.960                            | 0,547                              | 168                              | 0,532                                | 31,8   | 0,344  | 12  |   |
| 2017 год                                | 1,079                 | 1,079                      | 46.960                            | 0,547                              | 168                              | 0,532                                | 31,8   | 0,344  | 12  |   |
| <b>Итого, средняя за 2015-2017 г.г.</b> | <b>1,079</b>          | <b>1,079</b>               | <b>46.960</b>                     | <b>0,547</b>                       | <b>168</b>                       | <b>0,532</b>                         | <b>231</b>   | <b>0,335</b>                                       | <b>12</b>                                   |   |

Примечание: Дефицитов тепловой мощности по централизованному источнику тепловой энергии не выявлено; источник имеет резерв мощности.


Таблица 2.5

Структура полезного отпуска тепловой энергии от централизованной котельной

| Период   | Производство тепловой<br>энергии, Гкал/год | Собственные<br>нужды<br>котельной,<br>Гкал/год | Потери тепловой<br>энергии,<br>Гкал/год |
|----------|--|--|---|
| 2015 год | 1201,806609                                | 25,2   | 168                                     |
| 2016 год | 1314,401594                                | 25,2   | 168                                     |
| 2017 год | 1314,401594                                | 25,2   | 168                                     |

Рисунок 2.6

## Баланс тепловой мощности котельной Больница

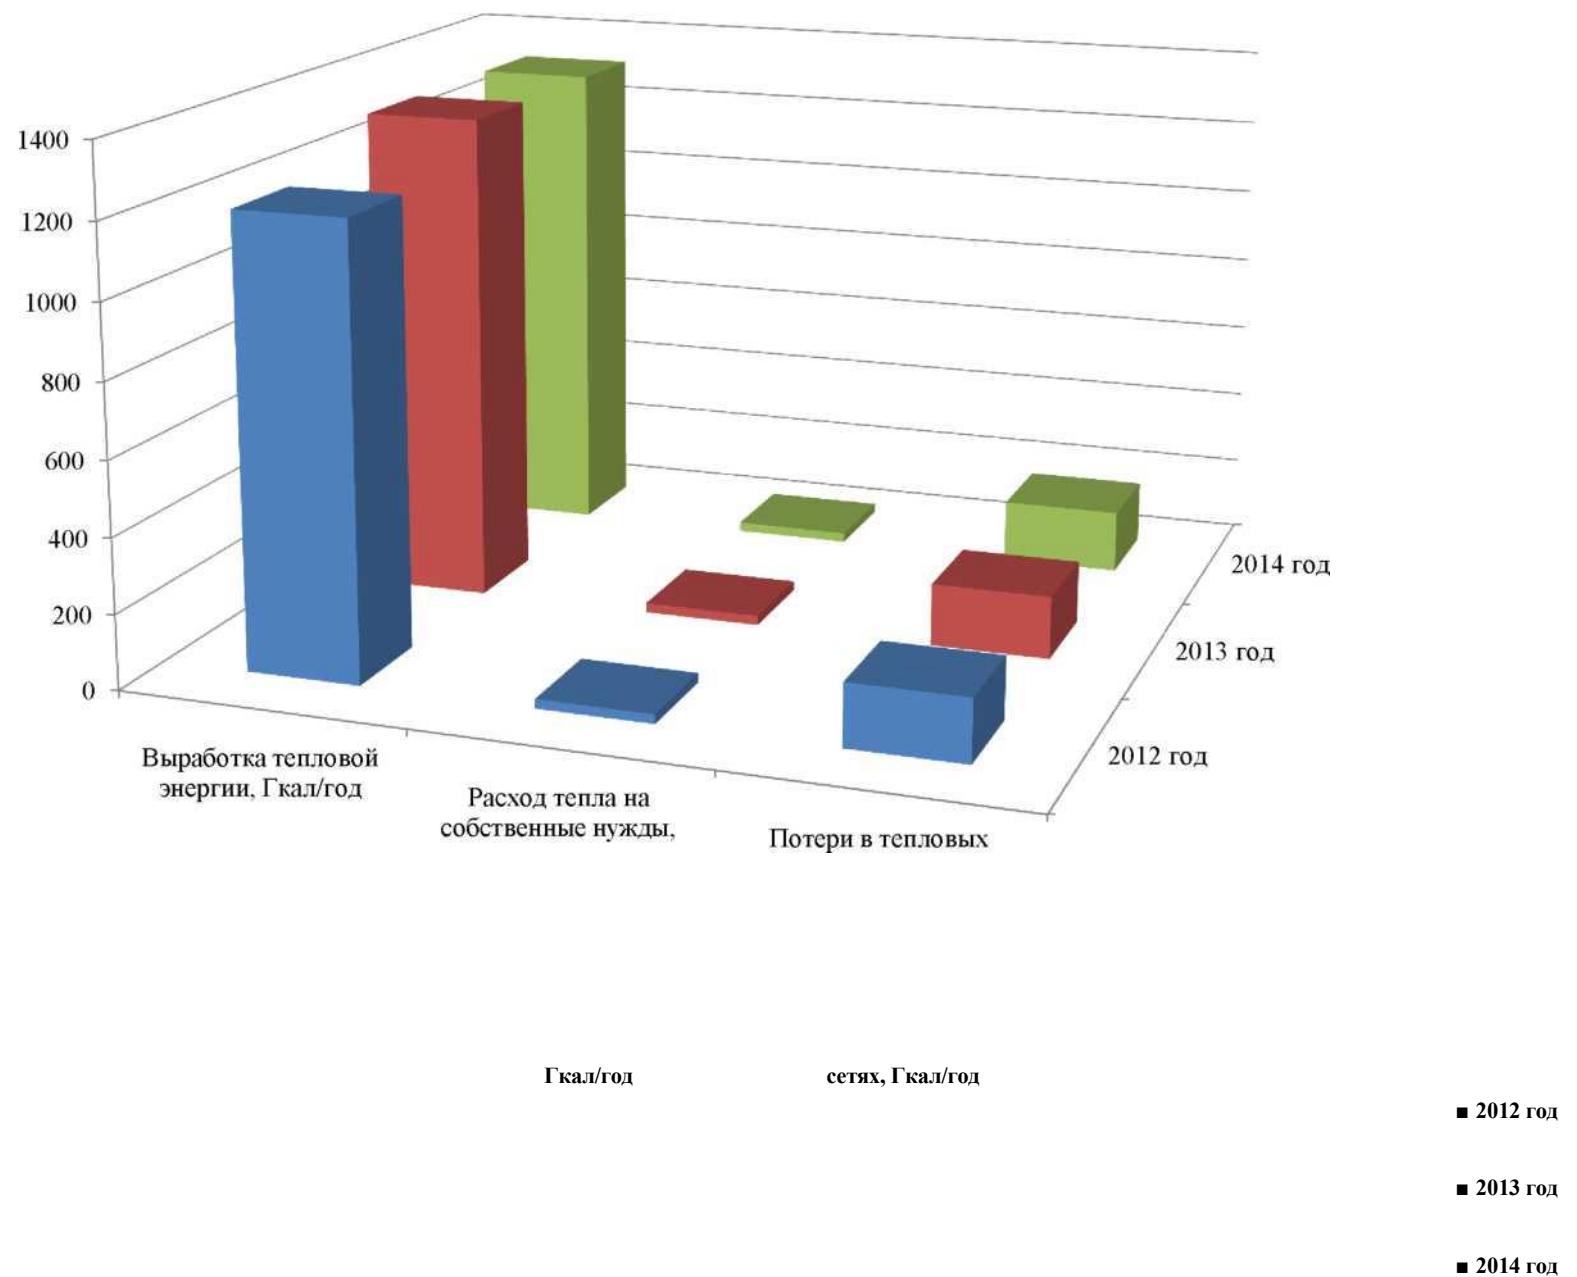

## ЧАСТЬ 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Количество воды на котельной, требуемое для выработки теплоты, слагается из расходов на разовое наполнение систем отопления, вентиляции, трубопроводов тепловых сетей, расходов на подпитку системы теплоснабжения, собственные нужды котельной:

*n*

$$V = + K_{\text{юдп}} + {}^{\wedge} s_n + \sum_{i=1}^n V_{\text{отп}}, \text{ где:}$$

$V_d$  - объем воды на заполнение тепловой сети, м<sup>3</sup>;

$V_{\text{подп}}$  - объем воды на подпитку системы теплоснабжения, м<sup>3</sup>;

$V_{\text{сн}}$  - объем воды на собственные нужды, м<sup>3</sup>;

$V_{\text{отп}}$  - объем воды на заполнение системы отопления *i*-го потребителя, м<sup>3</sup>;

*n* - количество потребителей.

Количество теплоносителя на выработку теплоты представлено в таблице 2.6

Таблица 2.6

Определение количества теплоносителя на выработку теплоты

| Котельная<br>Больница | Среднегодовая емкость тепловой<br>системы, м <sup>3</sup> | Нормативное значение потерь<br>теплоносителя за год с его<br>нормируемой утечкой, м <sup>3</sup> | Затраты теплоносителя, обусловленные<br>вводом в эксплуатацию трубопроводов<br>тепловых сетей, м <sup>3</sup> | Затраты теплоносителя на<br>регламентные испытания, м <sup>3</sup> | Затраты теплоносителя в<br>результате слива САРЗ, м <sup>3</sup> |
|-----------------------|---|--|---|--|--|
|                       | 340   | 29.103   | 4.331   | 1.444  | -  |

Водоподготовка на котельных осуществляется методом комплексонирования.

Устройство водоподготовки Комплексон применяется для химической очистки теплоэнергетического оборудования, котельных мощностью до 50 Гкал/ч, теплопунктов, систем водоснабжения и охлаждения, энергетических установок. Технические характеристики системы водоподготовки могут различаться в зависимости от расхода подпиточной воды. Данные представлены в таблице 2.7

Таблица 2.7

Технические характеристики системы водоподготовки Комплексон

| Расход подпиточной воды, м <sup>3</sup> /ч |     | Габаритные размеры (ШxГxВ) | Комплект поставки |                            |                                |
|--|-----|----------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|
| номинальный (усредненный)                  | max |                            | ДУ водосчетчика   | Объем расходной емкости, л | Разовая заправка реагентом, кг |
| 0,5  | 2   | 330x290x800                | 15                | 25                         | 6                              |
| 1,5  | 4   | 480x520x1140               | 20                | 100                        | 25                             |
| 5  | 10  | 570x610x1380               | 40                | 200                        | 50                             |
| 10   | 20  | 570x610x1380               | 50                | 200                        | 180                            |
| 20   | 40  | 570x610x1380               | 65                | 200                        | 180                            |
| 40   | 80  | 940x940x1220               | 80                | 500                        | 360                            |
| 80   | 160 | 1350x1350x1280             | 150               | 1000                       | 360                            |

## ЧАСТЬ 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ

Топливный баланс источников тепловой энергии с указанием видов и количества основного топлива приведен в таблице 2.8

Таблица 2.8

Топливный баланс источников тепловой энергии сельского поселения Урожайное

| Котельная                           | Котлоагрегаты<br>(основные)  | Вид<br>основного<br>топлива | Производство тепловой энергии,<br>Гкал/год | Расход условного топлива на<br>выработку тепла, кг у.т./год |         |                   | Расход натурального топлива<br>на выработку<br>тепла, тыс. м <sup>2</sup> од (для<br>газообразного топлива) |           |                    |        |        |
|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|---|---------|-------------------|---|-----------|--------------------|--------|--------|
|                                     |                              |                             |  | 2015 г.   | 2016 г. | 2017 г.           | 2015 г.   | 2016 г.   | 2017 г.            |        |        |
| Больница                            | PREKCAL (3 шт.)<br>КПД = 85% | природный<br>газ            | 1201,806                                   | 1314,4  | 1314,4  | 201984,1          | 220907,61   | 220907,61 | 176714             | 193270 | 193270 |
| <b>Среднегодовой расход топлива</b> |                              |                             | <b>1276,869932</b>                         |   |         | <b>214599,774</b> |   |           | <b>187751,3333</b> |        |        |

Потребность в топливе на производство теплоты, отпускаемой с коллекторов котельной, приведена в таблице 2.16.

Таблица 2.16.

Топливный баланс централизованного источника тепловой энергии за период с 2015 по 2017 годы

| Котельная | Котлоагрегаты<br>(основные)  | Вид основного<br>топлива | Количество<br>теплоты,<br>отпускаемой в<br>тепловую сеть,<br>Гкал/год | Удельный расход<br>условного топлива<br>на выработку<br>теплоты,<br>отпускаемой в<br>тепловую сеть, т<br>у.т./Г кал | Потребность в<br>условном топливе на<br>производство<br>теплоты,<br>отпускаемой с<br>коллекторов<br>котельной, кг/год | Потребность в<br>натуральном топливе на<br>производство теплоты,<br>отпускаемой с коллекторов<br>котельной, т/год (для<br>жидкого и твердого<br>топлива), тыс.<br>м <sup>3</sup> /год (для газообразного<br>топлива) |
|-----------|------------------------------|--------------------------|---|---|---|--|
| Больница  | PREKCAL (3 шт.)<br>КПД = 85% | Природный газ            | 980   | 211,64  | 168,0670588   | 147,0402964  |

Примечание: составление топливного баланса за период с 2015 по 2017 годы (таб. 2.16) производилось расчетным методом.

Для контроля экономичности работы котельные и возможности сопоставления плановые показателей с отчетными, потребность в топливе и удельные расходы топлива представлены в расчете на выработку теплоты, отпускаемой с коллекторов котельной.

## ЧАСТЬ 9. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В глобальной сети - Интернет, отсутствует официальный сайт эксплуатирующей организации МУП "Теректеплосбыт". Это говорит о несоответствии требованиям, устанавливаемые Правительством Российской Федерации о стандартах раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

МУП «Теректеплосбыт», на территории сельского поселения Урожайное эксплуатирует 1 (одну) котельную

- Котельная Больница;

Муниципальное унитарное предприятие МУП «Теректеплосбыт», представляет собой ресурсоснабжающую организацию со сложной структурой в системе теплоснабжения на территории Кабардино-Балкарской Республики.

**Информация, которая имеет непосредственное отношение к выработке тепловой энергии и ее поставке потребителям на территории сельского поселения Урожайное отсутствует, так как у МУП «Теректеплосбыт» отсутствует сайт и информация не является общедоступной.**

## ЧАСТЬ 10. ЦЕНЫ И ТАРИФЫ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Динамика тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации, действующая на территории сельского поселения Урожайное представлена в таблице 2.17

Таблица 2.17


Динамика тарифов на тепловую энергию для потребителей (без НДС)

| №<br>/п | Категория<br>потребителей | Ед.<br>измерения | 2013 г.               |                       | 2014 г.               |                       | Примечание  |
|---------|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
|         |                           |                  | с 01.01. по<br>30.06. | с 01.07. по<br>31.12. | с 01.01. по<br>30.06. | с 01.07. по<br>31.12. |   |
| 1       | Население                 | руб./Гкал        | 1334,34               | 1500,53               | 1500,53               | 1551,55               | 1. Постановление Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КБР от 21.12.2012 года № 3 (Приложение № 6)<br>2. Постановление Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КБР от 17.12.2013 года № 55 (Приложение № 1) |
| 2       | Бюджетные                 | руб./Гкал        | 1334,34               | 1500,53               | 1500,53               | 1551,55               |   |

Примечание: теплоснабжающая организация находится на упрощенной системе налогообложения. Так как МУП «Теректеплосбыт» был образован в 2013 году, тарифы представлены, соответственно, за периоды 2013-2014 гг.

Рисунок 2.3

Динамика изменения тарифов на тепловую энергию за 2013-2014 гг.

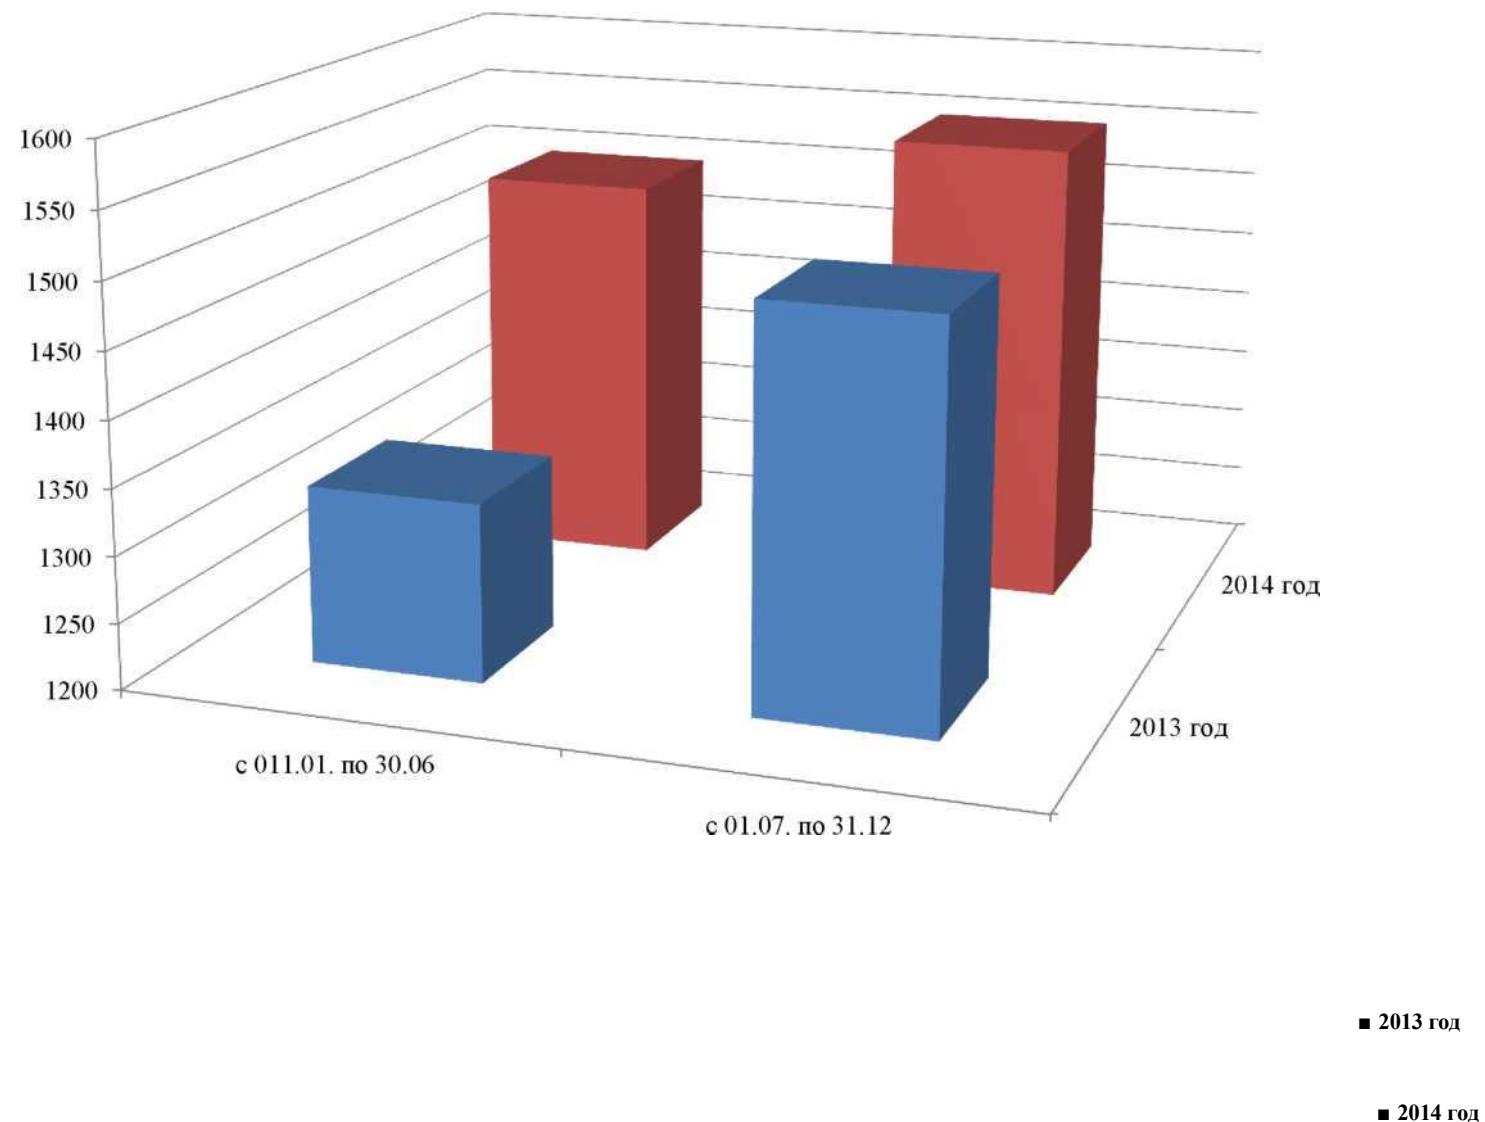

**ЧАСТЬ 11. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В  
СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  
ПОСЕЛЕНИЯ**

**1. Отсутствие приборов учета тепловой энергии на источнике**

Необходимость установки приборов учета тепловой энергии на источнике диктуется Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009 года №261-ФЗ;

**2. Износ тепловых сетей**

В настоящее время физический износ тепловых сетей составляет 65%, а именно из 0,34 км трубопроводов - 0,21 км находятся в ветхом состоянии. Год ввода в эксплуатацию - 1971.

Возникает необходимость в перекладке сетей для обеспечения соответствующего качества теплоснабжения, снижения процентов износа основных фондов и обеспечения устойчивого теплоснабжения потребителей.

Согласно Классификатору основных средств, включаемых в амортизационные группы (утв. Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1), объекты основных средств:

- "сеть тепловая магистральная" относятся к пятой группе (код 12 4521126) имущество сроком полезного использования свыше 7 до 10 лет включительно;
- "наружные сети: теплотрасса" относятся к восьмой группе (код 12 4526525) имущество сроком полезного использования свыше 20 до 25 лет включительно.

**3. Гидравлическая разбалансировка отдельных участков тепловых сетей**

Приводит к изменению реального распределения расходов относительно расчетного; требуется провести гидравлическую увязку путем установки дросселирующих шайб (или балансировочных клапанов) на отдельных абонентских вводах.

**4. Реконструкция котельных**

Котельные, в целях реализации Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009 года №261-ФЗ, требуют реконструкции, так как оборудование имеют избыточную неиспользованную

резервную мощность и высокий срок эксплуатации (загруженность котельной составляет 21% с физическим износом порядка 70%).

## 5. Отсутствие АСУП и АСКУЭ

В связи с удаленностью объекта от основного подразделения, находящегося в городе Тереке, в целях учета и контроля за энергоносителем, оперативности и исполнения действующего законодательства в сфере теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения необходимо оборудовать источник тепловой энергии и тепловые сети приборами АСУП и АСКУЭ.

## ГЛАВА 2.

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ  
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ  
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ЧАСТЬ 1. ДАННЫЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛА НА ЦЕЛИ  
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения, складывается из тепловой нагрузки на централизованный источник теплоснабжения, тепловой нагрузки на жилой дом и бюджетные учреждения. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения в СП Урожайное представлены в таблице 2.15

Таблица 2.15.

Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения от котельных сельского поселения Урожайное

| <b>№<br/>п/п</b> | <b>Расчетный элемент<br/>территориального деления</b> | <b>Подключенная<br/>нагрузка, Гкал/ч</b> | <b>Базовый уровень<br/>потребления тепла на цели<br/>теплоснабжения, Гкал/год</b> |
|------------------|---|--|---|
| <b>1</b>         | <b>СП Урожайное</b>                                   | <b>0,547</b>                             | <b>1314</b>   |

Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения в жилом и общественном фондах на территории сельского поселения Урожайное от индивидуальных котлоагрегатов в адрес разработчика не был представлен.

Горячее водоснабжение жилых домов осуществляется от газовых водогрейных колонок, общественных, культурно-бытовых и административных зданий - от местных водоподогревателей.

## ЧАСТЬ 2. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ПЛОЩАДИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ

В связи с отсутствием информации о прогнозируемой перспективной застройке жилищного и общественного фондов данные в Части 2. «Прогнозы приростов площади строительных фондов» отсутствуют.

### ЧАСТЬ 3. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)

Теплоснабжение прогнозируемые к строительству объектов предусматривается только от индивидуальных источников тепловой энергии, поэтому приростов потребления тепла на цели централизованного теплоснабжения не ожидается. При этом в качестве основного вида топлива индивидуальных источников предусматривается газ.

### III.СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

#### РАЗДЕЛ 1

##### ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Таблица 2.20.

Уровень перспективного спроса на тепловую энергию от централизованной  
котельной

| № | Расчетный элемент<br>территориального деления | Подключенная<br>нагрузка (базовый<br>уровень), Гкал/час. | Подключенная нагрузка, Гкал/час. |                |
|---|---|--|----------------------------------|----------------|
|   |   |  | 2014-2019 г.г.                   | 2020-2029 г.г. |
| 1 | Село Урожайное                                | 0,547  | 0,547                            | 0,547          |

Таблица 2.21.

Показатель перспективного спроса на тепловую энергию в жилом фонде от  
1  
индивидуальных котлоагрегатов

| Урожайное<br>сельское<br>поселение | Базовый период      |  | Срок действия схемы |  |
|------------------------------------|---------------------|--|---------------------|--|
|                                    | Нагрузка,<br>Гкал/ч | Количество тепла на<br>цели<br>теплоснабжения,<br>Гкал/год | Нагрузка,<br>Гкал/ч | Количество тепла на<br>цели<br>теплоснабжения,<br>Гкал/год |
|                                    | 6,6173              | 21823,5  | 6,6173              | 21823,5  |

**Примечание: общественно-деловая застройка на территории сельского поселения Урожайное не предусматривается.**

<sup>1</sup> Увеличение перспективного спроса не ожидается.

## РАЗДЕЛ 2

# ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

**Перспективные балансы невозможно рассчитать ввиду отсутствия информации нужной для расчета.**

## РАЗДЕЛ 3

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,  
РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ  
ПЕРЕВОРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ  
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Основное направление развития теплоснабжения в селе Урожайное определяемое на расчетный период:

- проведение работ по замене морально устаревшего, физически изношенного и отработавшего срок эксплуатации оборудования на современный аналог с применением энергосберегающих технологий и высоким уровнем автоматизации.

## РАЗДЕЛ 4

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,  
РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лица, владеющего на праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующей организации на реализацию инвестиционных проектов.

Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей

| <b>Вид источника теплоснабжения</b> | <b>Протяженность тепловых сетей,м</b> | <b>Стоимость замены тепловых сетей, тыс. руб</b> | <b>Стоимость установки/замены устройств водоподготовки, тыс. руб</b> | <b>Стоимость установки/замены котлов, тыс. руб</b> |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| Котельная Больница                  | 430                                   | 645  | 330,6  | 1054   |
| Всего:                              | 430                                   | 645  | 330,6  | 1054   |
| <b>Итого:</b>                       |                                       | <b>2029,6</b>                                    |  |  |

## РАЗДЕЛ 5 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии расположенного в границах поселения, рассчитываются в соответствии со схемой газификации.

## РАЗДЕЛ 6

ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО,  
РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лица, владеющего на праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующей организации на реализацию инвестиционных проектов.

## РАЗДЕЛ 7

РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ  
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

На территории муниципального образования сельского поселения Урожайное действует одна система теплоснабжения:

- на базе котельной Больница

Границы зон деятельности для единой теплоснабжающей организации определены в Части 1 Главы 1 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

МУП «Теректеплосбыт» отвечает всем критериям и порядку определения единой теплоснабжающей организации в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», а именно:

организация владеет на законном основании источником теплоснабжения и способна в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в данной системе.

На основании вышеизложенного уполномоченный орган местного самоуправления сельского поселения Урожайное Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики имеет право присвоить статус единой теплоснабжающей организации - МУП «Теректеплосбыт», в случае отсутствия заявок на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, а так же при подачи заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации МУП «Теректеплосбыт» в уполномоченный орган в сроки определенные Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г. №808.

## РАЗДЕЛ 8

### РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Источники тепловой энергии работают автономно.

РАЗДЕЛ 9 РЕШЕНИЕ ПО БЕЗХОЗЯЙНЫМ

СЕТЯМ

Бесхозяйные сети отсутствуют.